




COMMUNAUTÉ DE LA  
RIVIERA FRANÇAISE

# RPQS RAPPORT ANNUEL 2021

---

SUR LE PRIX ET LA  
QUALITÉ DU SERVICE  
PUBLIC DE  
L'ASSAINISSEMENT  
COLLECTIF ET NON  
COLLECTIF

---

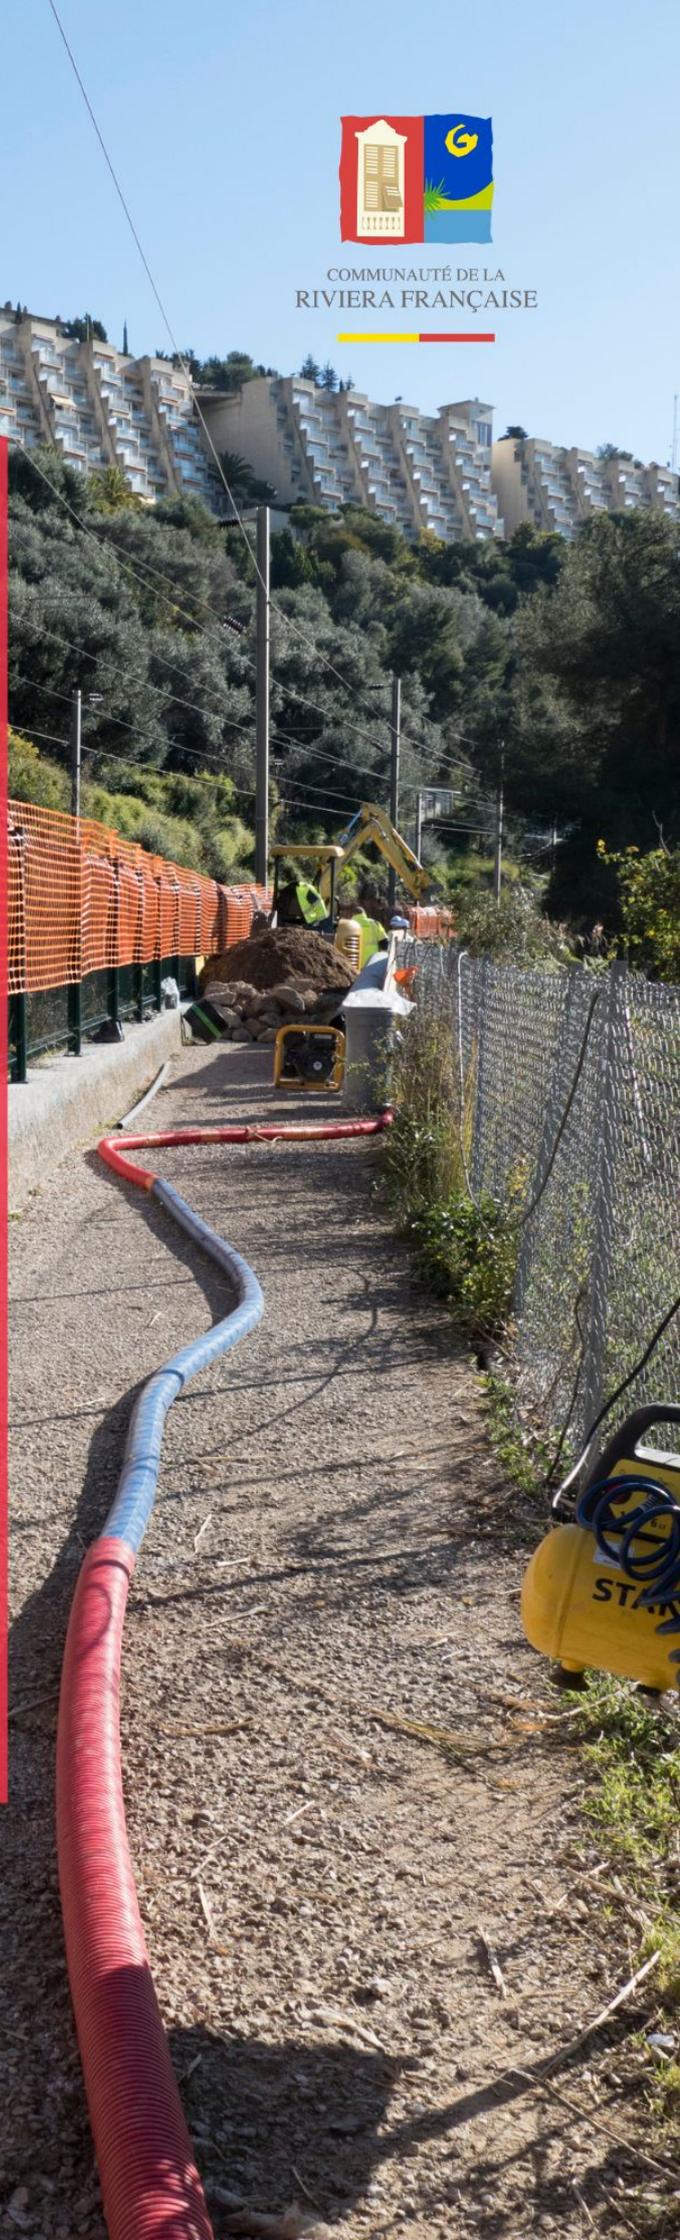



# PRÉAMBULE

## *Autorité organisatrice des services d'eau et d'assainissement depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018*

Au 1<sup>er</sup> janvier 2018, les compétences relatives à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement ont été transférées à la Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) par ses 15 communes membres, en anticipation du transfert prévu à horizon 2020 par la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 juillet 2015.

Le présent rapport est produit par la CARF, compétente pour l'assainissement, et porte sur l'exercice 2021.



**Réunion du Conseil Communautaire de la CARF**



# PRÉAMBULE

## *Qu'est-ce que le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service ?*

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) est un outil privilégié de construction d'un consensus local autour de la gestion des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Institué par la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, il propose aux usagers une information précise sur la qualité et la performance du service. C'est aussi un outil d'aide à la décision qui fournit aux décideurs publics les éléments techniques et financiers essentiels pour connaître et évaluer le service.

L'arrêté du 2 mai 2007 définit les indicateurs techniques et financiers permettant d'évaluer la performance du service. Les indicateurs techniques concernent notamment la qualité du réseau (rendement, taux de renouvellement, taux de connaissance et de gestion patrimoniale, etc...). Les indicateurs financiers précisent les modalités de tarification et les éléments relatifs à la gestion financière du service (investissements pour travaux, dette...).

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site Internet de la Communauté d'Agglomération à l'adresse suivante :

[www.riviera-francaise.fr](http://www.riviera-francaise.fr)



# CE QU'IL FAUT RETENIR EN 2021

*Une année marquée par la poursuite de la pandémie liée au COVID-19 et par la reconstruction des ouvrages détruits par la tempête Alex*

## La pandémie de COVID-19

Malgré les progrès de la vaccination, les vagues épidémiques n'ont pourtant pas cessé de déferler, au rythme de l'apparition de nouveaux variants. Elles ont poussé les gouvernements à prendre des mesures de restriction : confinements, couvre-feux, puis passe sanitaire.

Ces restrictions ont eu un impact sur l'organisation de la CARF, de son délégataire et des entreprises partenaires entraînant un retard sur les travaux et des surcoûts (matériaux, traitement des boues des stations d'épuration ...).

En effet, depuis le début de cette pandémie, la campagne d'épandage des boues n'a pas pu avoir lieu suite à une directive du ministère de la santé. Dès lors, les boues de station d'épuration sont désormais évacuées en centres de compostage.

## Les conséquences de la tempête Alex

La tempête Alex qui a sévi sur notre territoire en octobre 2020, a entraîné de nombreuses conséquences sur les installations et ouvrages d'eau potable et d'assainissement de la CARF.

L'ensemble des ouvrages situés aux abords de la Roya sur les communes de Breil-Sur-Roya, Saorge, Fontan, La Brigue et Tende ont été entièrement ou partiellement détruits.

Les agents de la régie de la CARF sont immédiatement intervenus afin de rétablir provisoirement l'alimentation en eau avec tous les moyens dont ils disposaient. L'accessibilité a été le plus grand problème rencontré. Les agents ont dû utiliser des moyens de transport peu conventionnels comme notamment le train et l'hélicoptère afin d'acheminer le matériel.

Le rétablissement de l'assainissement a été réalisé dans un deuxième temps. Les premiers travaux ont consisté au nettoyage des stations d'épuration et réseaux durant plusieurs semaines car ils étaient remplis de boues. Une remise en route provisoire des stations et postes de relevage a suivi ainsi que le rétablissement de certaines canalisations.

Après une période d'étude, la reconstruction des ouvrages a été engagée durant l'année 2021 et elle se poursuit.





# CE QU'IL FAUT RETENIR EN 2021

Le présent rapport présente les indicateurs relatifs à l'ensemble des services du territoire, qu'ils soient gérés en régie ou en délégation de service public.

La performance de l'épuration est hétérogène sur le territoire. Certaines stations d'épuration ne sont pas conformes et enregistrent des performances d'épuration médiocres tandis que d'autres fonctionnent très bien et ont des taux de conformité des rejets de 100%.

Sur le périmètre en DSP, 100% des boues évacuées le sont selon des filières conformes à la réglementation, alors que la situation est hétérogène sur le périmètre en régie.

## Les chiffres clés du service géré en DSP en 2021

### Données contractuelles :

2 contrats de DSP sont en cours :

- ❖ Station d'épuration de Roquebrune Cap Martin : 1/01/2010 – 31/12/2029
- ❖ Réseaux d'assainissement et stations d'épuration, hors la station de RCM : 1/01/2020 – 31/12/2029

A noter que les communes de Sainte-Agnès et Castillon ont été intégrées à ce dernier contrat respectivement au 1/01/2021 et 1/03/2021.


### Données techniques :

- ❖ 215 km de réseau de collecte des eaux usées
- ❖ 19 925 usagers
- ❖ 3 863 173 m<sup>3</sup> traités
- ❖ 5 647 588 m<sup>3</sup> assiette de redevance
- ❖ 4 stations d'épuration de capacité totale de 120 900 EH
- ❖ 23 postes de relevage
- ❖ 8 déversoirs d'orage
- ❖ 2 806 regards
- ❖ 5 489 branchements

## Les chiffres clés du service géré en Régie en 2021

### Données techniques :

- ❖ 115 km de réseau de collecte des eaux usées
- ❖ 6 537 usagers
- ❖ 645 241 m<sup>3</sup> facturés
- ❖ 12 stations d'épuration de capacité totale de 18 600 EH
- ❖ 10 postes de relevage

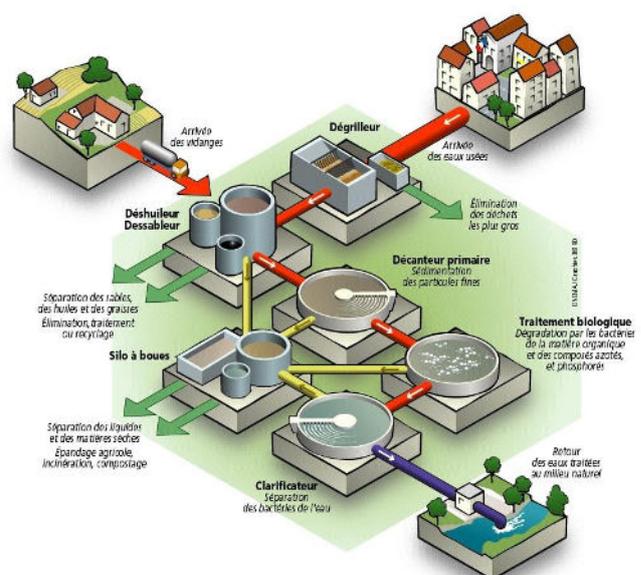



# SOMMAIRE

## 01

### Le service de l'assainissement

|   |    |
|---|----|
| <i>Les acteurs du service</i>                           | 8  |
| <i>La description du service</i>                        | 9  |
| <i>Les usagers et assiettes de redevance</i>            | 14 |
| <i>Le Service Public d'Assainissement Non Collectif</i> | 15 |
| <i>Le Service Gestion des Eaux Pluviales Urbaines</i>   | 17 |

## 02

### Les performances du service

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <i>L'entretien du réseau</i>         | 21 |
| <i>La performance de l'épuration</i> | 22 |
| <i>Les travaux réalisés en 2021</i>  | 24 |

## 03

### Les aspects financiers

|  |    |
|--|----|
| <i>Comment lire la facture ?</i>         | 27 |
| <i>La facture type 120 m<sup>3</sup></i> | 28 |
| <i>La performance financière</i>         | 29 |
| -----                                    |    |
| <i>Annexes :</i>                         |    |
| <i>Détail des tarifs par commune</i>     |    |

# 01



## LE SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT



# LES ACTEURS DU SERVICE

## L'autorité organisatrice du service :

La Communauté d'Agglomération de la Riviera Française (CARF) exerce la compétence assainissement sur son territoire.

Elle compte 15 communes membres : BEAUSOLEIL, BREIL-SUR-ROYA, CASTELLAR, CASTILLON, FONTAN, GORBIO, LA BRIGUE, LA TURBIE, MENTON, MOULINET, ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, SAORGE, SOSPEL, SAINTE-AGNES et TENDE.

La CARF est propriétaire des équipements et maître des investissements.

## L'exploitation :

### L'assainissement collectif des eaux usées :

Sur le secteur Roya-Bevera (Breil-sur-Roya, Fontan, La Brigue, Moulinet, Saorge, Sospel, Tende) :

L'exploitation est assurée par la régie communautaire. Toutefois, un contrat de prestation a été conclu pour 6 stations d'épuration (Tende village – Tende St Dalmas – Breil sur Roya village – Breil sur Roya Piene Haute – Moulinet – Sospel) et les 9 postes de relevage. L'échéance du contrat est au 30/09/2023.

Sur le secteur Littoral (Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil, La Turbie, Castellar, Sainte-Agnès, Gorbio, Castillon) :


L'exploitation du service a été confiée à l'entreprise VEOLIA EAU par l'intermédiaire de 2 contrats de délégation de service public :

- ✓ Réseaux et stations d'épuration (hors station d'épuration de Roquebrune) - échéance 31/12/2029,
- ✓ Station d'épuration de Roquebrune Cap Martin et 2 postes de relevage - échéance 31/12/2029.

### L'assainissement non collectif des eaux usées (ANC) :

Un contrat de prestation de service en assainissement non collectif a été conclu pour les 15 communes de la CARF et arrivera à échéance le 31/12/2024.

Les prestations incluent le recensement et le diagnostic des installations existantes, le contrôle périodique, le contrôle lors de la vente du bien immobilier, les avis sur les projets de conception (création ou réhabilitation) et le suivi des travaux de réalisation en vue de la délivrance du rapport de conformité.

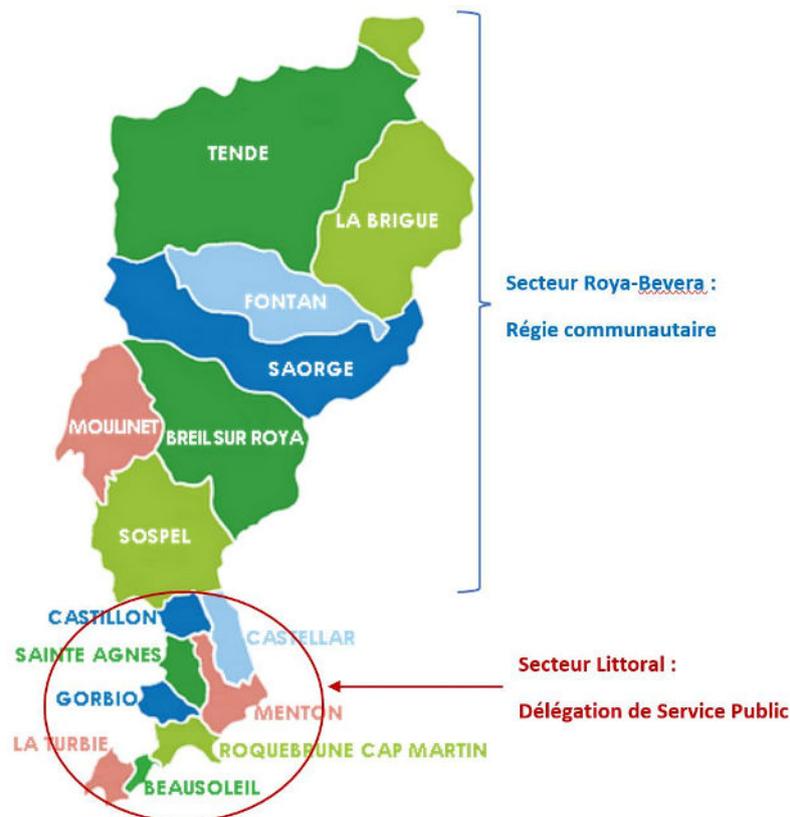



# LA DESCRIPTION DU SERVICE – STATION D'ÉPURATION DE MENTON

En 2021, la DSP assainissement Littoral (hors STEP de Roquebrune-Cap-Martin) concerne **64 983 habitants** et **19 925 usagers**.

## La station d'épuration de Menton :


La station d'épuration de Menton, de capacité **87 500 EH**, traite les eaux usées des communes de Menton, Gorbio, Castellar et une partie de Sainte-Agnès (hors village).

### Données 2021 :

- 2 753 214 m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées
- 1 001,6 tonnes de matières sèches produites et évacuées en centre de compostage
- 144,3 tonnes de refus évacués en centre de stockage
- 18,1 tonnes de sables évacués en centre de stockage
- 29,4 m<sup>3</sup> de graisses évacuées en centre de stockage

**File Eau**

**2 557 375 m<sup>3</sup>**

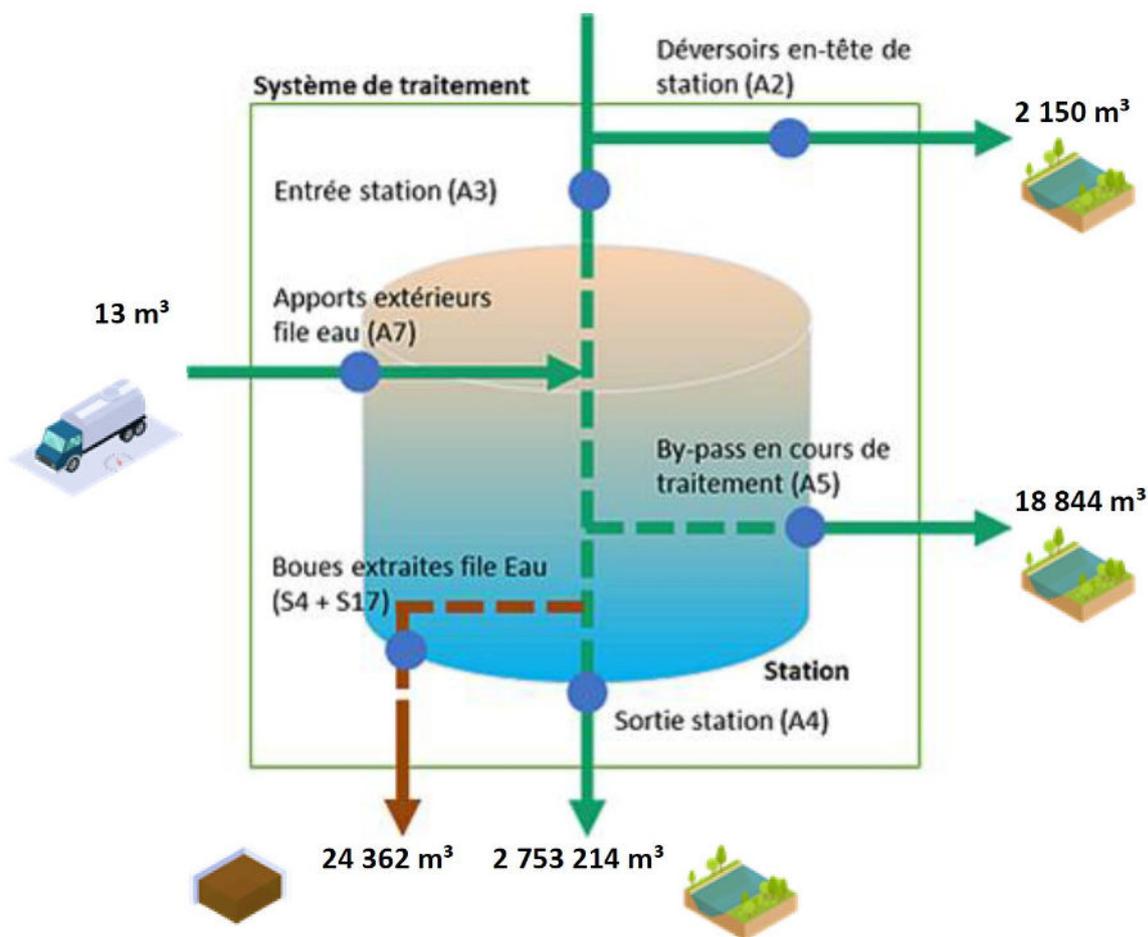



# LA DESCRIPTION DU SERVICE – STATION D'ÉPURATION DE CASTILLON

## La station d'épuration de Castillon :


La station d'épuration, de capacité **500 EH**, traite les eaux usées du village de Castillon.

### Données 2021 :

- 36 500 m<sup>3</sup> d'eaux usées traitées
- 0,474 tonne de matières sèches produites et évacuées vers la station d'épuration de Menton
- 0,5 tonne de refus évacués en centre de stockage

### File Eau

36 500 m<sup>3</sup>

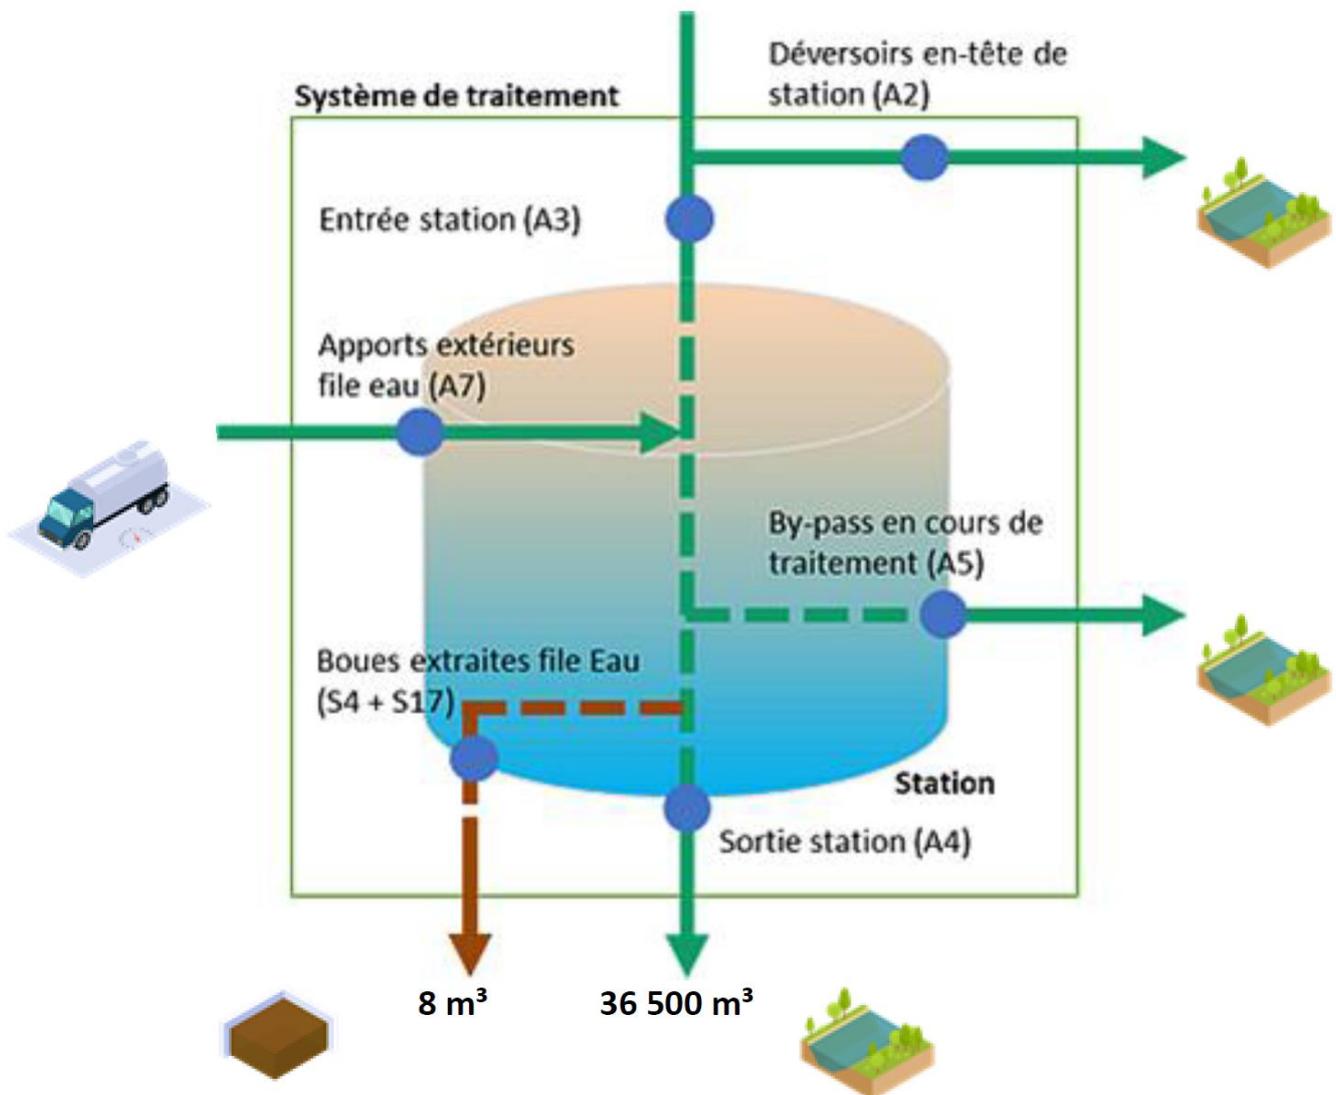



# LA DESCRIPTION DU SERVICE – STATION D'ÉPURATION DE STE-AGNES


## La station d'épuration de Sainte-Agnès :

La station d'épuration, de capacité **700 EH**, traite les eaux usées du village de Sainte-Agnès.

### Données 2021 :

- Pour mémoire, la station ne dispose pas de compteur
- 0,264 tonne de matières sèches produites et évacuées vers la station d'épuration de Menton
- 0,3 tonne de refus évacués en centre de stockage

## File Eau

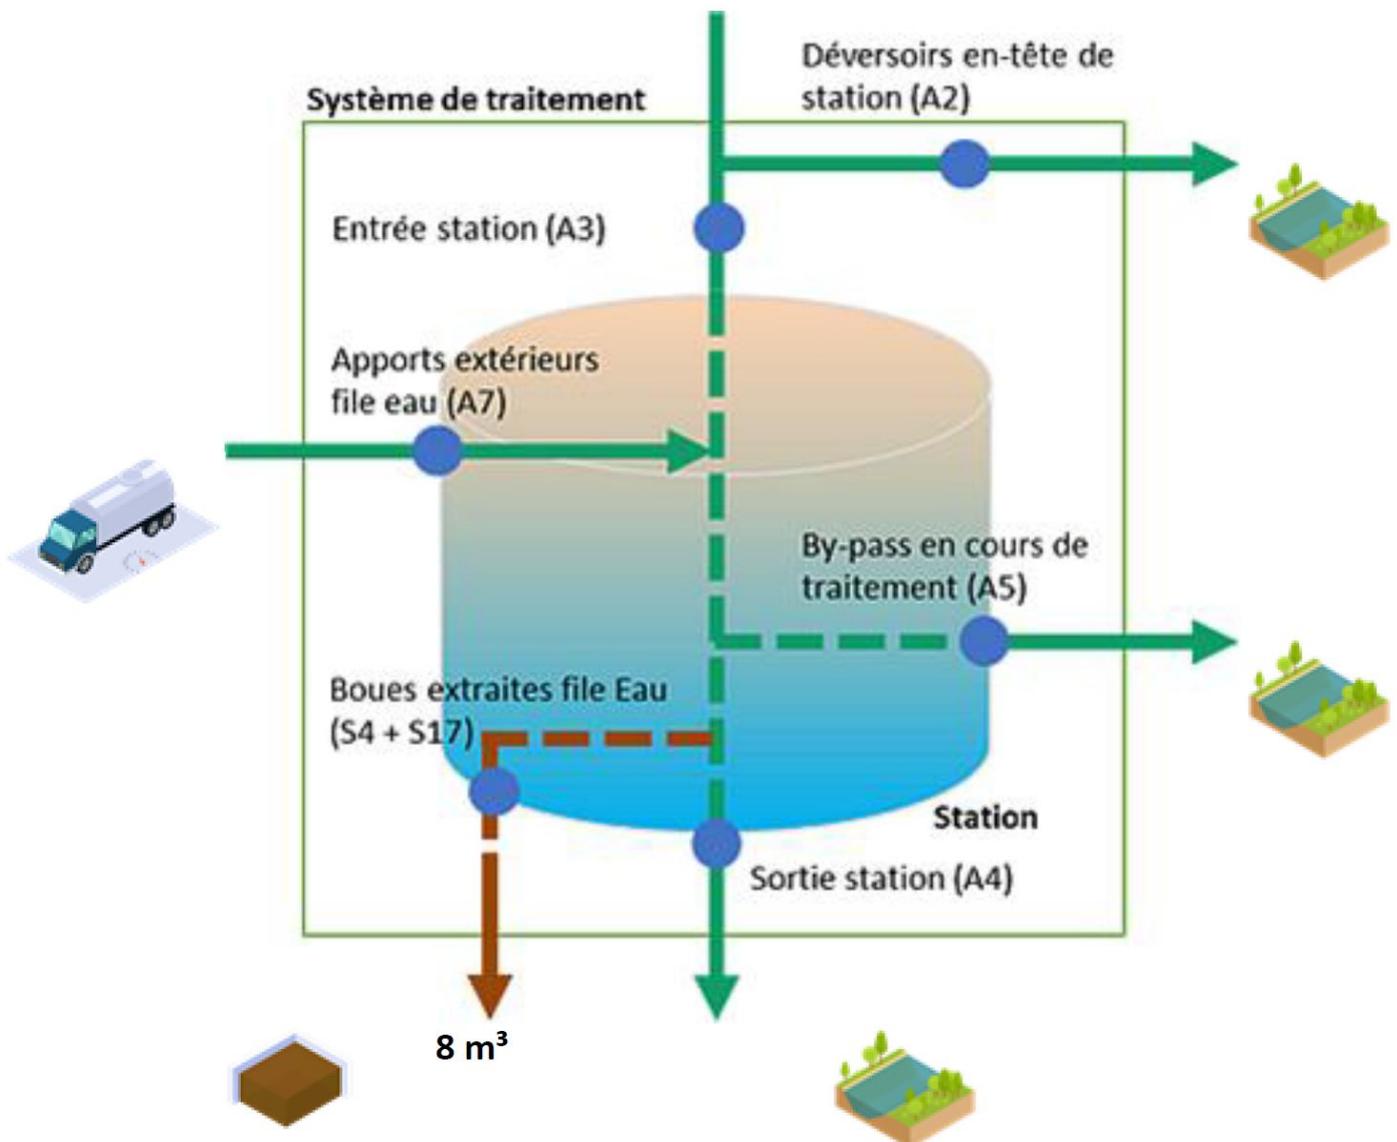



# LA DESCRIPTION DU SERVICE – STATION D'ÉPURATION DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

## La station d'épuration de Roquebrune Cap Martin :


La station d'épuration, de capacité **32 200 EH**, traite les eaux usées des **13 038 habitants** raccordés (**3 925 usagers**) de la commune de Roquebrune-Cap-Martin.

### Données 2021 :

- 1 073 459 m<sup>3</sup> d'eaux usées traités
- 402,2 tonnes de matières sèches produites et évacuées en centre de compostage
- 35 tonnes de refus évacués en centre de stockage
- 8 tonnes de sable évacués en centre de stockage

### File Eau

**1 053 744 m<sup>3</sup>**

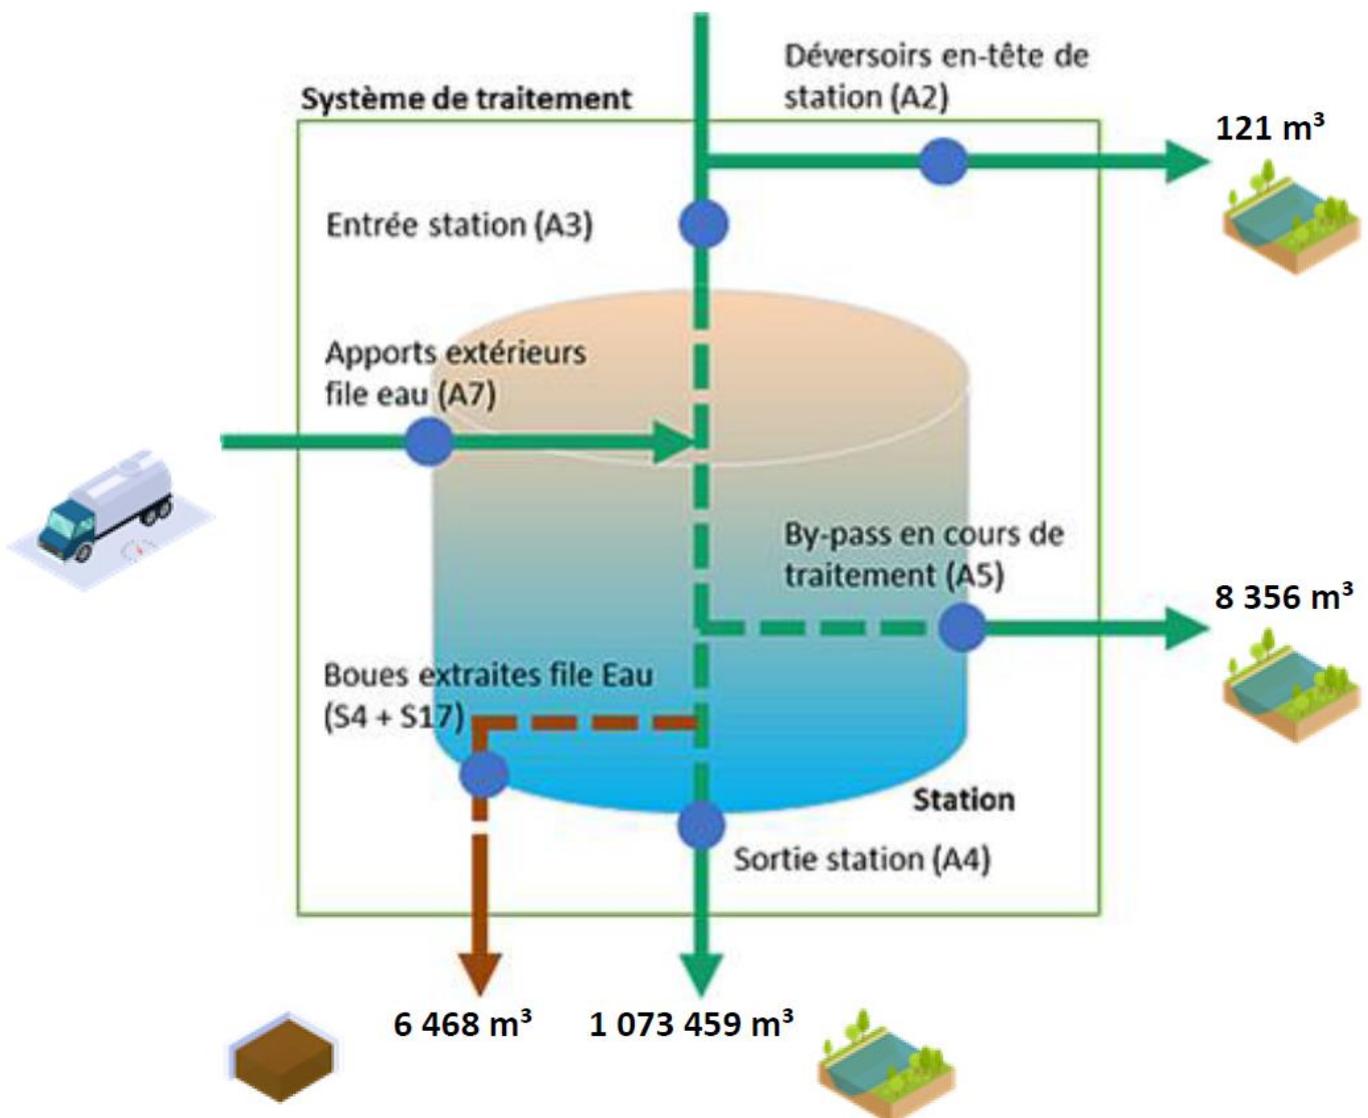



# LA DESCRIPTION DU SERVICE – RÉGIE COMMUNAUTAIRE

## Les stations d'épuration de la régie :

En 2021, les communes faisant partie du périmètre en régie sont au nombre de 7. Il s'agit de : **Tende, La Brigue, Fontan, Saorge, Sospel, Breil-sur-Roya, Moulinet,**

**Le nombre d'usagers desservis est d'environ 6 537** pour l'ensemble du périmètre. Il existe **12 stations d'épuration** sur ce territoire.

Les volumes facturés en 2021 pour le périmètre en régie s'élèvent à **645 241 m<sup>3</sup>**.

La quantité de boues produites est de **44,5 tonnes de matières sèches**.

Les infrastructures des services incluent :

- 12 stations d'épuration de capacité totale de **18 600 EH**
- 10 postes de relevage





# LES USAGERS ET L'ASSIETTE DE REDEVANCE

## Evolution du nombre d'usagers


En 2021, le nombre d'usagers raccordés au service d'assainissement collectif de la CARF est de **26 462**, répartis de la manière suivante :

| Communes             | Nombre d'usagers |               |
|----------------------|------------------|---------------|
|                      | 2020             | 2021          |
| Zone Littoral en DSP | 19 673           | 19 925        |
| <i>Total DSP</i>     | <i>19 673</i>    | <i>19 925</i> |
| Breil-sur-Roya       | 1301             | 1209          |
| Fontan               | 418              | 380           |
| La Brigue            | 880              | 883           |
| Moulinet             | 291              | 296           |
| Saorge               | 461              | 469           |
| Sospel               | 1531             | 1626          |
| Tende                | 1714             | 1674          |
| <i>Total Régie</i>   | <i>6 596</i>     | <i>6 537</i>  |
| <b>TOTAL</b>         | <b>26 269</b>    | <b>26 462</b> |

## Evolution de l'assiette de redevance

L'assiette de redevance assainissement 2021 est répartie de la manière suivante :

| Communes             | Assiette de redevance |                  |
|----------------------|-----------------------|------------------|
|                      | 2020                  | 2021             |
| Zone Littoral en DSP | 4 152 487             | 4 560 937        |
| <i>Total DSP</i>     | <i>4 152 487</i>      | <i>4 560 937</i> |
| Breil-sur-Roya       | NC                    | 108 410          |
| Fontan               | NC                    | 20 645           |
| La Brigue            | NC                    | 81 607           |
| Moulinet             | NC                    | 9 243            |
| Saorge               | NC                    | 24 846           |
| Sospel               | NC                    | 259 212          |
| Tende                | NC                    | 141 278          |
| <i>Total Régie</i>   | <i>0</i>              | <i>645 241</i>   |
| <b>TOTAL</b>         | <b>4 152 487</b>      | <b>5 206 178</b> |

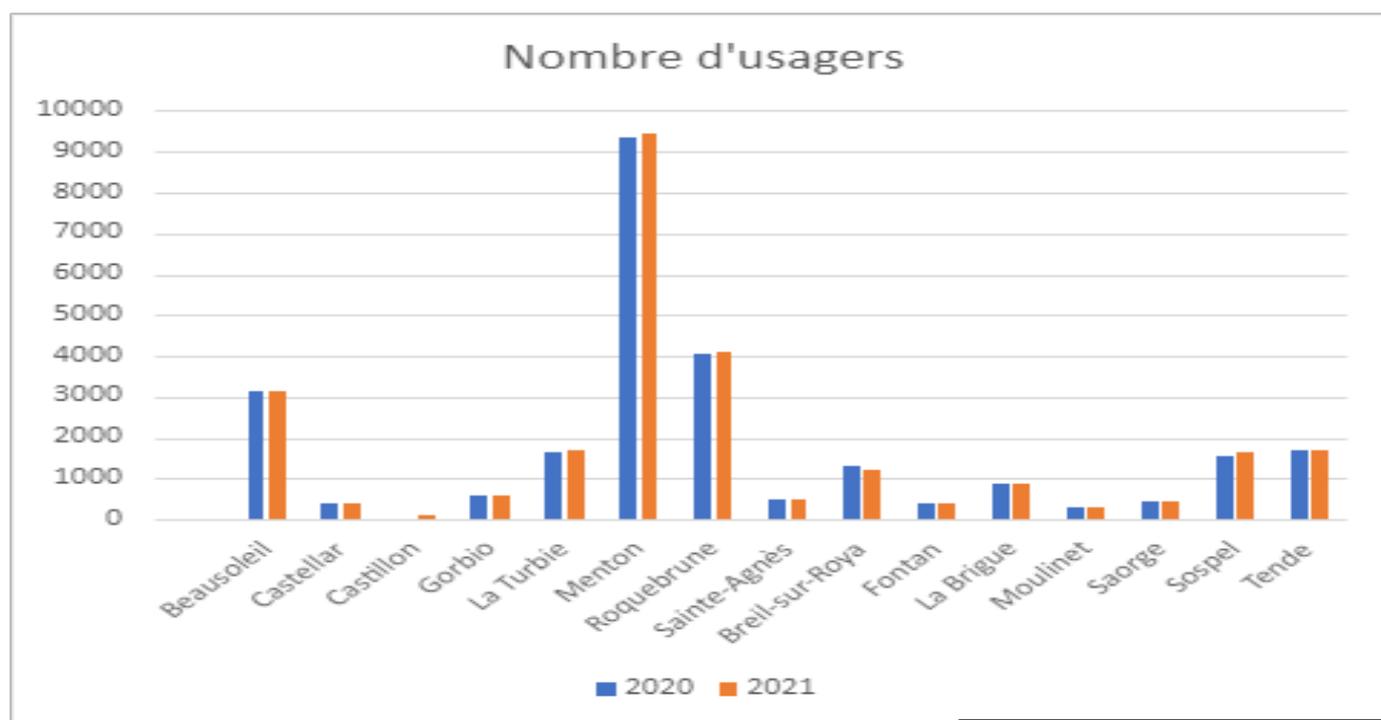



# LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

L'assainissement non collectif, partie intégrante de la compétence assainissement qui gère les eaux usées à la parcelle, prend une place importante dans la stratégie d'assainissement des eaux usées.

Il constitue en effet une alternative particulièrement intéressante à la coûteuse réalisation de réseaux publics de collecte des eaux usées et de stations d'épuration collectives, notamment lorsque la densité de l'habitat est faible. Des dispositifs de traitement des eaux usées autonomes et adaptés aux usages des particuliers existent et répondent aux objectifs de préservation des milieux et au maintien de la salubrité publique.


## Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)

Le SPANC est un service public local chargé des missions suivantes :

- Recensement et diagnostic des installations d'assainissement non collectif existantes
- Conseil et accompagnement des particuliers dans la mise en place de leur installation d'assainissement non collectif : avis sur les projets de conception (réhabilitation et création), suivi des travaux de réalisation
- Contrôle périodique des installations d'assainissement non collectif

Comme pour l'assainissement collectif, ce service public fait l'objet d'une redevance qui en assure ainsi l'équilibre financier.

L'exploitation de ce service est assurée par la CARF, au moyen d'un contrat de prestations confié à VEOLIA EAU jusqu'au 31/12/2024.

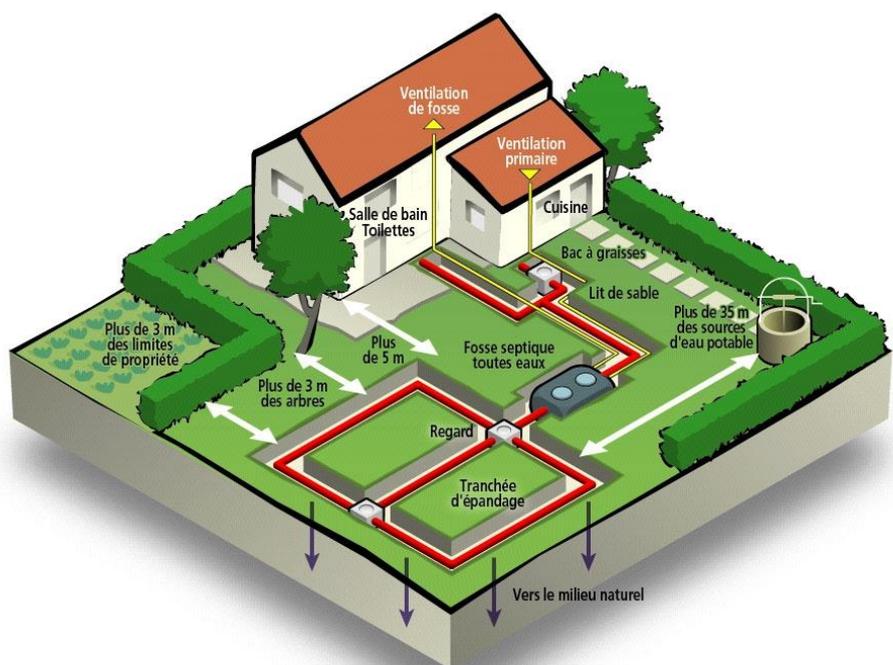



# LE SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF


Données du SPANC :

| Communes              | Nombre d'ANC | Nombre d'ANC contrôlés en 2021 |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|
| Beausoleil            | 86           | 11                             |
| Breil sur Roya        | 590          | 21                             |
| Castellar             | 175          | 31                             |
| Castillon             | 152          | 14                             |
| Fontan                | 10           | 0                              |
| Gorbio                | 79           | 5                              |
| La Brigue             | 60           | 1                              |
| La Turbie             | 231          | 77                             |
| Menton                | 322          | 19                             |
| Moulinet              | 40           | 2                              |
| Roquebrune Cap Martin | 318          | 57                             |
| Sainte-Agnès          | 110          | 4                              |
| Saorge                | 140          | 5                              |
| Sospel                | 650          | 67                             |
| Tende                 | 200          | 3                              |
| <b>Total</b>          | <b>3163</b>  | <b>317</b>                     |

| Type de contrôle réalisé        | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|------|------|
| contrôle de l'existant          | 165  | 154  |
| contrôle dans le cadre de vente | 73   | 78   |
| avis sur conception             | 34   | 57   |
| avis sur suivi de travaux       | 13   | 28   |

|                                 | Tarifs HT | Tarifs au 1/01/2022 |          |
|---------------------------------|-----------|---------------------|----------|
|                                 | 2019      | H.T.                | T.T.C.   |
| Avis sur projet de conception   | 89,64     | 107,57 €            | 118,32 € |
| Avis sur travaux de réalisation | 110,73    | 132,88 €            | 146,16 € |
| Contrôle de l'existant          | 97,02     | 116,42 €            | 128,07 € |
| Contrôle lors d'une vente       | 126,54    | 151,85 €            | 167,03 € |

## Répartition des installations ANC par commune

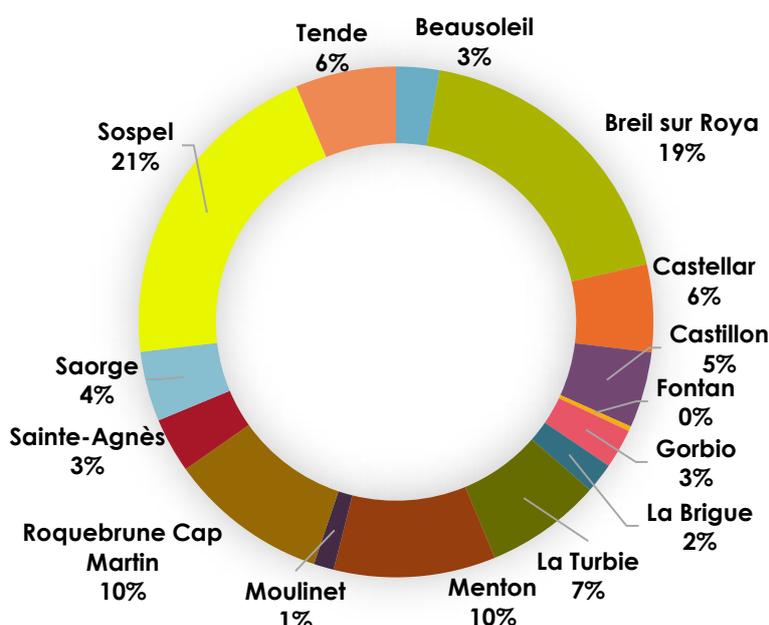



# LE SERVICE DES EAUX PLUVIALES URBAINES

## Définition des Eaux Pluviales Urbaines :

La CARF exerce la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, compétence obligatoire pour les communautés d'agglomération depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020.

L'article L. 2226-1 du Code général des collectivités territoriales définit la gestion des eaux pluviales comme étant « un service public administratif correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines ». On entend par « aires urbaines » les zones urbanisées (U) et à urbaniser (AU) définies comme telles par les documents d'urbanisme communaux.

Au sein de la CARF, la compétence est gérée en régie par des équipes réparties en deux zones :

- Zone littorale : Beausoleil, Castellar, Castillon, Gorbio, La Turbie, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Sainte-Agnès ;
- Zone Roya-Bevera : Breil-sur-Roya, Fontan, La Brigue, Moulinet, Saorge, Sospel, Tende.

## Activités liées à l'exercice de la compétence GEPU :

### • Exploitation

- Curage des grilles et des réseaux : réalisation en régie ou par des prestataires
- Inspections télévisuelles, enquêtes de réseaux
- Travaux divers d'entretien (maçonneries, réparations, fraissage de racines, ...)
- Surveillance et constat de pollutions
- Autorisation des nouveaux branchements
- Suivi des travaux de raccordement au réseau
- Suivi des expertises en lien avec la problématique eaux pluviales
- Mise à jour de la cartographie



### • Investissement

- Travaux de réhabilitation
- Travaux de mise en séparatif des réseaux

### • Autres

- Instruction du volet « eaux pluviales » des documents d'urbanisme (permis de construire ou déclarations préalables, permis d'aménager)
- Conseils aux pétitionnaires et bureaux d'étude
- Contrôle à l'issue des travaux et établissement des documents de conformité






# LE SERVICE DES EAUX PLUVIALES URBAINES

Les chiffres clé de l'année 2021 pour le secteur Littoral :

Patrimoine Eaux Pluviales en zone littorale – zones U et AU :

- 87 km de canalisations
  - 7 552 grilles et avaloirs
  - 2 090 regards de visite
- répartis par commune comme suit :

|              | réseau        | grilles-avaloirs | regards      |
|--------------|---------------|------------------|--------------|
|              | <i>ml</i>     | <i>u</i>         | <i>u</i>     |
| RCM          | 32 300        | 1450             | 750          |
| Menton       | 30 000        | 5000             | 1000         |
| La Turbie    | 8 300         | 110              | 184          |
| Beausoleil   | 14 000        | 822              | 100          |
| Gorbio       | 600           | 53               | 20           |
| Ste Agnes    | 1 000         | 15               | 5            |
| Castellar    | 500           | 80               | 20           |
| Castillon    | 585           | 22               | 11           |
| <b>TOTAL</b> | <b>87 285</b> | <b>7 552</b>     | <b>2 090</b> |

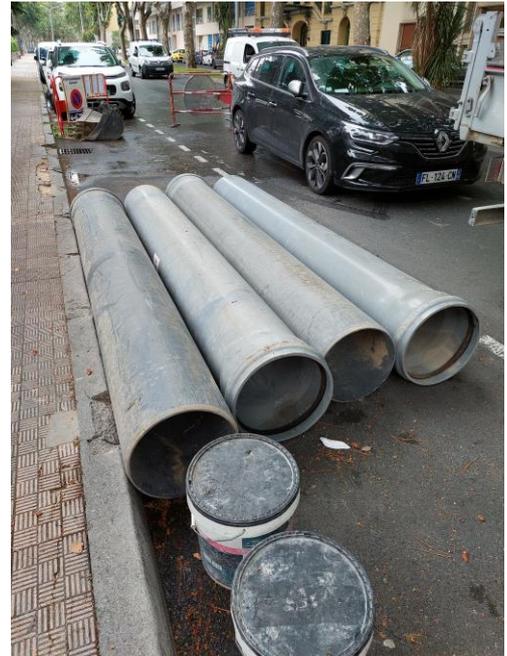

Autorisations d'Urbanisme :

- Nombre de permis instruits : 253

| Permis de construire instruits |            |
|--------------------------------|------------|
| Communes                       | 2021       |
| Menton                         | 67         |
| Castillon                      | 1          |
| Castellar                      | 30         |
| Sainte Agnès                   | 17         |
| Roquebrune Cap Martin          | 63         |
| Beausoleil                     | 26         |
| La Turbie                      | 38         |
| Gorbio                         | 11         |
| <b>Total</b>                   | <b>253</b> |

- Nombre d'autorisations de nouveaux branchements, suivies des travaux de raccordement : 22



# LE SERVICE DES EAUX PLUVIALES URBAINES

## Interventions réalisées en 2021 :

### Curages réalisés en régie :

- Environ 840 grilles curées manuellement
- 90 m<sup>3</sup> de déchets traités

### Curages réalisés en prestation de service

(lorsqu'un hydrocureur est nécessaire) pour un montant de 81 242 € TTC :

- 3862 ml de canalisations
- 422 grilles
- 170 m<sup>3</sup> de déchets traités

### Réparations (fonctionnement) :

| Désignation  | Commune | Montant HT  |
|--|---------|-------------|
| Mise à niveau tampons (Prom Soleil, Doyen Lépine, René Coty) | Menton  | 520,00 €    |
| Remplacement du tampon rue Albini                            | Menton  | 432,00 €    |
| Pose grille verticale sur exutoire face Prince de Galles     | Menton  | 825,00 €    |
| Étanchéité regard grille - 5 avenue Carnot                   | Menton  | 1 248,00 €  |
| Remplacement de tampons (A Briand, Bellevue)                 | RCM     | 2 250,50 €  |
| Fraisage du réseau Avenue Maréchal Juin                      | Menton  | 40 123,50 € |

## Travaux réseau réalisés (investissement) :

| Désignation  | Commune      | Montant HT  |
|--|--------------|-------------|
| Création d'un ouvrage hydraulique - sortie du local Voute n°1        | Menton       | 18 176,28 € |
| Réparation réseau EP Avenue Georges Drin                             | RCM          | 16 697,80 € |
| Création réseau EP rue de la République                              | Gorbio       | 4 900,00 €  |
| Réparation réseau EP Avenue des Clémentines                          | RCM          | 3 802,00 €  |
| Déconnexion de la source - Ancien Chemin Romain                      | La Turbie    | 88 183,20 € |
| Création d'un regard sur réseau - Avenue Maréchal Juin               | Menton       | 5 542,70 €  |
| Création de deux regards pour accéder à la galerie - Place St Michel | Menton       | 4 940,00 €  |
| Extension et renouvellement EP RD22A                                 | Sainte Agnès | 41 585,00 € |
| Branchement Ch Fuont Nova  | La Turbie    | 16 212,80 € |
| Busage du canal EP entre Pietra Scritta et Maréchal Leclerc          | Menton       | 24 213,60 € |
| Reparation EP 4145 rte de Castellar                                  | Castellar    | 18 006,00 € |
| Rue Longue - étanchéification du réseau                              | Menton       | 15 787,20 € |
| Reprise radier + manchette - 5 avenue Carnot                         | Menton       | 6 289,75 €  |
| Mail Bastion - réparation exutoire EP cassé sous enrochement         | Menton       | 9 255,00 €  |
| Remplacement 18 tampons fonte par T Composite - Prom Reine Astrid    | Menton       | 16 380,00 € |



# 02



## LES PERFORMANCES DU SERVICE



# L'ENTRETIEN DU RÉSEAU

## Les eaux claires parasites

L'origine des eaux parasites est multiple et on peut les classer selon leur origine :

- eaux claires parasites permanentes : eaux d'infiltration diffuse de la nappe, qui peuvent s'introduire au niveau des anomalies structurelles du réseau (cassures, fissures, effondrement...), des anomalies d'assemblage (décalage, déboîtement...) et des anomalies fonctionnelles relatives (branchement pénétrant, dépôt solide...) ou à l'étanchéité (infiltrations, racines...);
- eaux claires parasites météoriques : intrusions d'eaux pluviales dans un réseau d'assainissement "eaux usées" qui peuvent avoir plusieurs origines : des branchements incorrects de gouttières ou autres ouvrages (descentes de garage, grilles de cour privée...), des raccordements incorrects d'avaloirs et de grilles du réseau des eaux pluviales sous domaine public.

Le réseau de certaines communes est infiltré par des eaux parasites. Les eaux parasites augmentent les volumes arrivant aux installations de traitements dégradant la qualité du traitement, augmentant les coûts et entraînant ponctuellement des rejets directs des eaux usées dans le milieu naturel (bypass).

## Les travaux curatifs

Le nombre de désobstructions par kilomètre permet d'évaluer la performance du réseau d'assainissement. Les obstructions sont causées par l'accumulation de déchets solides dans les canalisations, en particulier si celles-ci sont trop étroites ou coudées. Un petit nombre de désobstructions signifie que les eaux usées s'écoulent facilement.

En 2021, on dénombre **158 désobstructions sur le réseau et les branchements du périmètre en DSP** (pour mémoire : 217 en 2019 et 106 en 2020).

## Les travaux préventifs

Plus d'entretien préventif signifie moins d'interventions d'urgence et donc moins de gêne pour les usagers, en particulier la nuit et le week-end.

Actions préventives réalisées sur le secteur Littoral (périmètre en DSP) en 2021 :

- **Curage préventif** de **26,2 km** de réseau d'eaux usées, soit près de 12 % du linéaire de réseau (pour mémoire : 19,6 km en 2019 et 20,6 km en 2020).
- **Inspection télévisée** de **5,2 km** de réseau (pour mémoire : 6,8 km en 2020),





# LA PERFORMANCE DE L'ÉPURATION

Il existe **16 stations d'épuration (STEP)** au total sur le territoire de la CARF : 4 sur le périmètre en DSP et 12 sur le périmètre en régie.

Les stations d'épuration situées dans le périmètre en régie sont exploitées par un prestataire dans le cadre d'un marché de prestation de service.

## Charge hydraulique et organique

Les 16 STEP du territoire sont dimensionnées pour traiter une pollution équivalente à celle rejetée par **140 000 habitants** et peuvent recevoir une **charge hydraulique maximale d'environ 23 000 m<sup>3</sup>/j**.

## Performance épuratoire

En 2021, les STEP de Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Castillon et Sainte Agnès présentent une **performance très satisfaisante** :

- 99% pour la performance des équipements d'épuration
- 100% pour les boues évacuées conformément à la réglementation

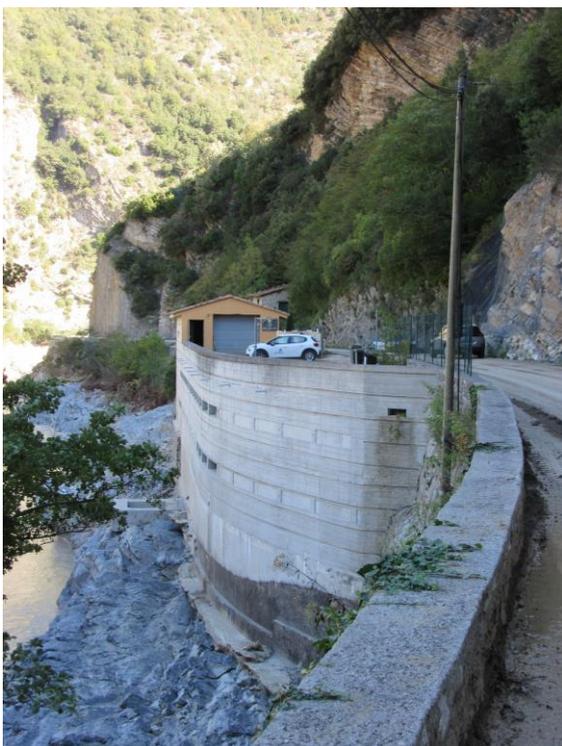


Photo de la station d'épuration de Breil-sur-Roya


## Traitement et évacuation des boues

Les boues issues du traitement sont extraites puis traitées et évacuées en centre de compostage.


**Cette filière de traitement est conforme à la réglementation en vigueur pour les 16 STEP du périmètre de la CARF.**

En 2021, **1 449 tonnes de matières sèches** ont été évacuées.

Quantité de boues sèches produites par STEP (kg) - Régie

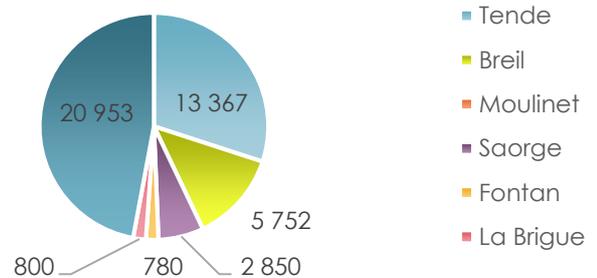

Quantité de boues sèches produites par STEP (kg) - DSP

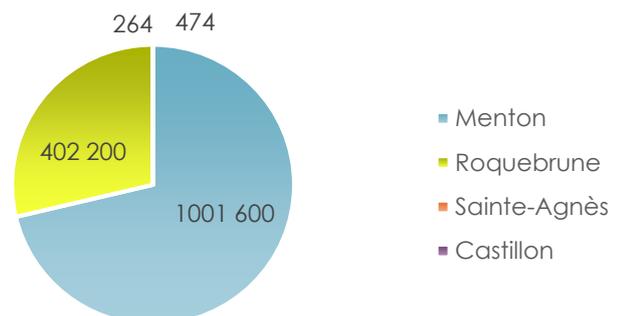



# LES CONTACTS CLIENTÈLE

*Pour le secteur en régie (Sospel, Breil-sur-Roya, Saorge, Fontan, Tende, la Brigue et Moulinet) :*

## La Communauté d'Agglomération

145 impasse des Fusillés de l'Albarea

06380 SOSPEL

Téléphone : 04 93 55 18 86 - Astreinte : 06 29 23 46 27

[www.riviera-francaise.fr](http://www.riviera-francaise.fr)

Les bureaux sont ouverts tous les jours de  
**8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h**



*Pour le secteur en DSP (La Turbie, Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Menton, Gorbio, Sainte-Agnès, Castellar et Castillon) :*

## Orfeo

L'accueil a lieu à l'adresse suivante :

17 route de Sospel

06500 Menton

Tel : 0 969 322 324 (24h/24 et 7j/7 )

Horaires d'ouverture au public: **lundi au vendredi 8h-19h, samedi 9h-12h (Correspond aux horaires du standard tel)**

[www.service-client.veoliaeau.fr](http://www.service-client.veoliaeau.fr)





# LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 SUR LE SECTEUR LITTORAL

## Les travaux neufs/études

Les travaux suivants ont été réalisés par la CARF en 2021 sur le secteur en DSP :

| Commune      | Adresse                   | Nature des travaux | Longueur (ml) |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| Menton       | Rue Pietra Scritta        | Renouvellement     | 261           |
| Menton       | Corniche André Tardieu    | Renouvellement     | 513           |
| La Turbie    | Route de Laghet           | Extension          | 620           |
| La Turbie    | Route de Cap d'Ail        | Réhabilitation     | 590           |
| Sainte-Agnès | Vallon des Boschis        | Réhabilitation     | 50            |
| Beausoleil   | Escalier Montée des Alpes | Renouvellement     | 120           |

Les travaux suivants ont été réalisés par le délégataire en 2021 :

| Commune   | Adresse                | Nature des travaux         | Longueur (ml) | Montant (HT)        |
|---|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|
| Menton  | Route du Val de Menton | renouvellement             | 21            | 9 505,95 €          |
| Roquebrune  | Avenue du Danemark     | renouvellement             | 322           | 107 240,99 €        |
| Menton  | Quai Bonaparte         | rénovation                 | 102           | 196 300,00 €        |
|   |                        | Autosurveillance du réseau |               | 34 742,51 €         |
| <i>Total canalisations</i>                          |                        |                            | <b>445</b>    | <b>347 789,45 €</b> |
| <b>Renouvellement de regards</b>                    |                        | 14 regards                 |               |                     |
| <b>Renouvellement de branchements</b>               |                        | 29 branchements            |               | <b>93 418,86 €</b>  |
| <b>Renouvellement de tampons</b>                    |                        | 28 tampons                 |               |                     |
| <b>Tamons remis à la côte</b>                       |                        | 34 tampons                 |               |                     |
| <b>Branchements neufs</b>                           |                        | 8 branchements             |               |                     |
| <b>Renouvellement équipements électromécaniques</b> |                        |                            |               | <b>407 701,02 €</b> |

**La CARF et VEOLIA ont renouvelé 2 599 ml de canalisation en 2021 sur le secteur en DSP (1 483 ml en 2019 et 1 943 ml en 2020).**



# LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 SUR LE SECTEUR ROYA-BEVERA

## Les travaux neufs

Les travaux suivants ont été réalisés par la CARF en 2021 sur le secteur en Régie :

| Commune        | Adresse   | Nature des travaux   |
|----------------|---|--|
| BREIL SUR ROYA | Promenade Georges Clémenceau, av des Combattants en Afn | reconstruction et déplacement du réseau principal 1000ml       |
| BREIL SUR ROYA | rue catherine Malaricia                                 | Remise en service PR Principal                                 |
| BREIL SUR ROYA | promenade Georges Clémenceau                            | remise en service PR Isola                                     |
| BREIL SUR ROYA | rte de la Giandola D6204                                | Réalisation PR GIANDOLA et modification réseau                 |
| SAORGE         | entrée step   | remplacement 50ml conduite                                     |
| TENDE          | St dalmas av de France D6204                            | Reconstruction et déplacement du réseau principal 400ml        |
| LA BRIGUE      | ancien stade  | Réalisation PR Principal pour raccordement La Brigue sur tende |
| TENDE          | ST DALMAS entrée step                                   | Remise en service PR Principal                                 |

**Au total 4 046 ml de réseau d'assainissement ont été renouvelé en 2021 sur le périmètre de la CARF.**



# 03



## LES ASPECTS FINANCIERS



# COMMENT LIRE LA FACTURE D'EAU ?

Tous les abonnés de la CARF reçoivent chaque année 1 à 2 factures d'eau potable selon la commune, la facturation étant annuelle ou semestrielle. Sur la facture figure le prix total des services permettant l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées. Le tarif est décomposé par type de service et par gestionnaire.

## L'eau potable

**Le tarif de l'eau potable est variable d'une commune à l'autre de la CARF.**

Le détail des tarifs par commune est présenté en Annexe du RPQS EAU POTABLE 2021.

## L'assainissement collectif

**Le tarif de l'assainissement est variable d'une commune à l'autre de la CARF.**

Le détail des tarifs par commune est présenté en Annexe.

## Taxes et redevances

**Redevance Prélèvement** : Tous les consommateurs d'eau, dès qu'ils puisent de l'eau dans les ressources naturelles, payent une redevance à l'Agence de l'Eau, appelée redevance Prélèvement.

**Redevance Pollution** : Selon le principe du pollueur-payeur, les consommateurs d'eau payent une redevance Pollution à l'Agence de l'Eau. Cette redevance est calculée en fonction de la pollution produite par les abonnés du service un jour normal du mois d'activité maximale. Elle est redistribuée aux Collectivités pour les aider à financer leurs projets de collecte ou d'épuration.

**Redevance modernisation des réseaux de collecte** : Cette redevance est due par tous les usagers domestiques et non domestiques. Elle est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement.

**TVA** : Depuis 2014, les taux de TVA sont de :

- 5,5% pour les services de l'eau
- 10% pour les services de l'assainissement





# LA FACTURE TYPE DE 120 M<sup>3</sup>

Les tarifs présentés ci-contre sont établis par commune, pour **la consommation de référence de 120 m<sup>3</sup>** au 1<sup>er</sup> janvier 2021 et au 1<sup>er</sup> janvier 2022.


Ces tarifs incluent la part fixe qui correspond à l'abonnement, la part variable en fonction de la consommation, et les redevances qui sont perçues avec la facture assainissement. Ils s'appliquent aux abonnés domestiques.

Les grilles tarifaires sont hétérogènes d'une commune à l'autre.

Le détail des tarifs par commune est présenté en Annexe.



## Prix du m<sup>3</sup> pour la facture 120m<sup>3</sup> eau potable y compris taxes et redevances

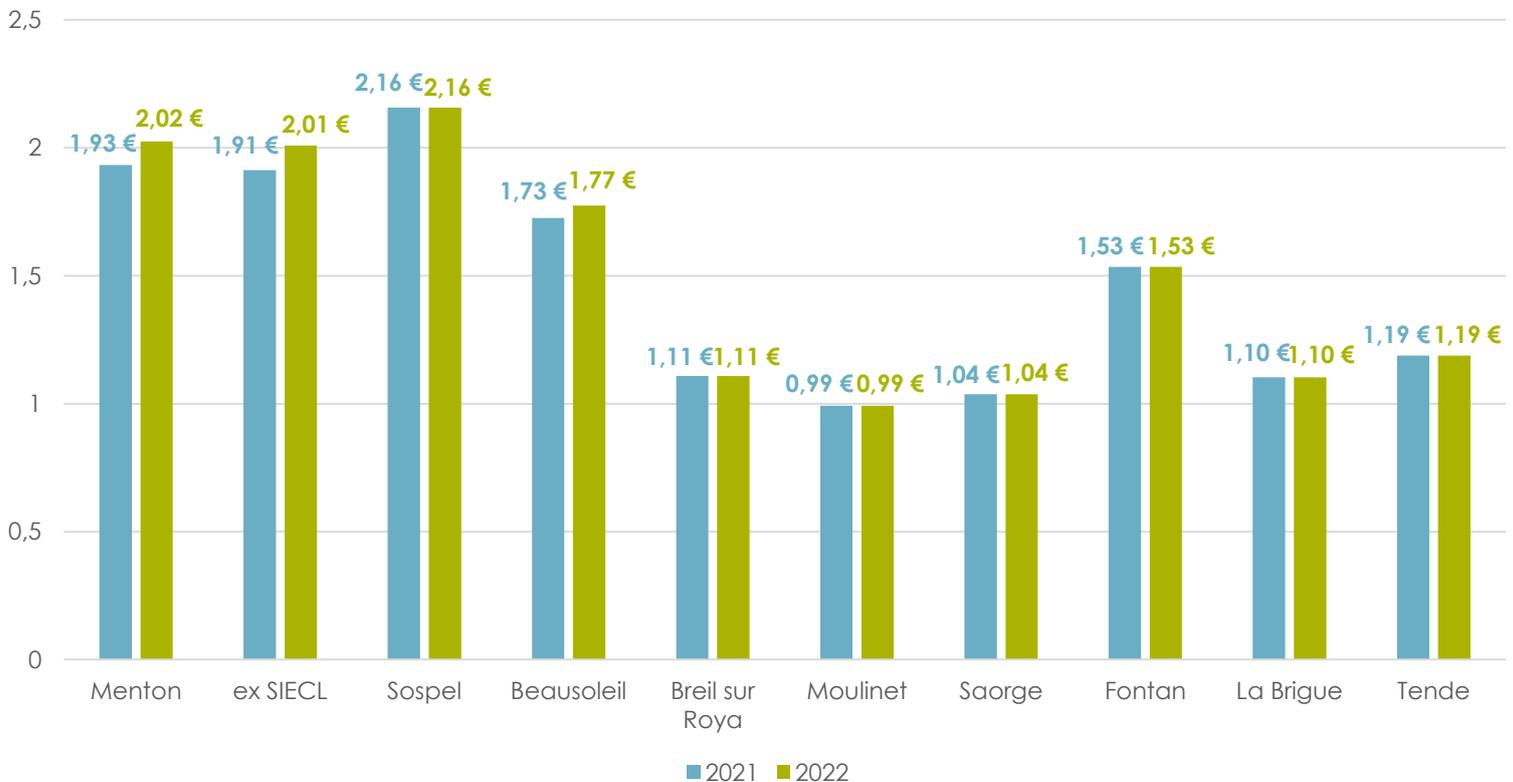

# LA PERFORMANCE FINANCIÈRE



Les finances du budget de la CARF s'analysent grâce à deux critères :

➔ L'équilibre du service

| <b>Recettes réelles 2021</b> | <b>ASS. DSP</b>       | <b>ASS. Régie</b>   |
|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                 | <b>2 383 438,76 €</b> | <b>702 037,07 €</b> |

Les recettes sont principalement composées de la redevance assainissement versée par les abonnés. Elles sont complétées par les primes pour épuration versées par l'agence de l'eau au regard de l'état de fonctionnement et d'entretien des STEP.

| <b>Dépenses réelles 2021</b> | <b>ASS. DSP</b>     | <b>ASS. Régie</b>   |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total</b>                 | <b>495 131,39 €</b> | <b>788 996,22 €</b> |

Les charges à caractère général représentent une part importante des dépenses réelles d'exploitation. Elles comprennent des postes importants de dépenses (les fournitures énergie, les locations mobilières, les redevances versées à l'agence de l'eau, les analyses, les contrats de maintenance, l'achat du petit matériel pour la régie ...

Les charges de personnel représentent également une part importante mais maîtrisée de chaque budget.

|                           | <b>ASS. DSP</b>       | <b>ASS. Régie</b>    |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Epargne brute 2021</b> | <b>1 888 307,37 €</b> | <b>- 86 959,15 €</b> |

L'épargne brute correspond au solde des opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). Elle constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de l'exercice.

Elle constitue un double indicateur :

⇒ Un indicateur de l'aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau correspond à un excédent de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et rembourser la dette existante.

⇒ Un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des emprunts existants.

➔ le poids de la dette

*Un service de l'assainissement endetté*

|                                       | <b>ASS. DSP</b>       | <b>ASS. Régie</b>     |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Encours de dette au 31/12/2021</b> | <b>4 306 163,00 €</b> | <b>1 032 500,00 €</b> |

**L'encours de dette total au 31 décembre 2021 est de 5 338 663 €.**

Cet encours est de :

- 208,48 €/usager pour le périmètre en DSP
- 155,23 €/usager pour le périmètre en régie

## Dette Assainissement

Dette en capital au 31/12/21 : **5 338 663 €**

Durée d'extinction de la dette :

- 38 ans pour le périmètre en DSP
- 22 ans pour le périmètre en régie





## COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE

16, rue Villarey – 06500 MENTON

Téléphone : 04 92 41 80 30

Télécopie : 04 92 41 80 40

Site Internet : <http://www.riviera-francaise.fr>



# ANNEXES

## DÉTAILS DES TARIFS PAR COMMUNE

### Secteur Littoral – périmètre en DSP

| <b>LA TURBIE</b>  |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 37,20             | 37,20             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 32,83             | 34,90             |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>88,03</b>      | <b>91,30</b>      |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>96,83</b>      | <b>100,43</b>     |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>0,81</b>       | <b>0,84</b>       |
| <b>MENTON</b>   |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 57,60             | 57,60             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 138,02            | 147,47            |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>213,62</b>     | <b>224,27</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>234,98</b>     | <b>246,70</b>     |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,96</b>       | <b>2,06</b>       |
| <b>ROQUEBRUNE CAP MARTIN</b>                              |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 27,60             | 27,60             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 285,66            | 295,85            |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>331,26</b>     | <b>342,65</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>364,39</b>     | <b>376,92</b>     |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>3,04</b>       | <b>3,14</b>       |



# ANNEXES

## DÉTAILS DES TARIFS PAR COMMUNE

| <b>STE AGNES</b>  |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 57,60             | 57,60             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 138,02            | 147,47            |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>213,62</b>     | <b>224,27</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>234,98</b>     | <b>246,70</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,96</b>       | <b>2,06</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>BEAUSOLEIL</b>   |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 37,20             | 37,20             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 32,83             | 34,90             |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>88,03</b>      | <b>91,30</b>      |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>96,83</b>      | <b>100,43</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>0,81</b>       | <b>0,84</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>GORBIO</b>   |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 57,60             | 57,60             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 138,02            | 147,47            |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>213,62</b>     | <b>224,27</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>234,98</b>     | <b>246,70</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,96</b>       | <b>2,06</b>       |



# ANNEXES

## DÉTAILS DES TARIFS PAR COMMUNE

| <b>CASTILLON</b>  |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 163,50            | 57,60             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   | 147,47            |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 18,18             |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 19,20             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>200,88</b>     | <b>224,27</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>220,97</b>     | <b>246,70</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,84</b>       | <b>2,06</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>CASTELLAR</b>  |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 57,60             | 57,60             |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         | 138,02            | 147,47            |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,00             | 19,20             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>213,62</b>     | <b>224,27</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>234,98</b>     | <b>246,70</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,96</b>       | <b>2,06</b>       |



# ANNEXES

## DÉTAILS DES TARIFS PAR COMMUNE

### Secteur Roya-Bevera – périmètre en régie

| <b>TENDE</b>  |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         |                   |                   |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 97,23             | 97,23             |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>115,83</b>     | <b>115,83</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>127,41</b>     | <b>127,41</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,06</b>       | <b>1,06</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>SOSPEL</b>   |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         | 120,00            | 120,00            |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 100,00            | 100,00            |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>238,60</b>     | <b>238,60</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>262,46</b>     | <b>262,46</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>2,19</b>       | <b>2,19</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>SAORGE</b>   |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         |                   |                   |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 42,14             | 42,14             |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>60,74</b>      | <b>60,74</b>      |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>66,81</b>      | <b>66,81</b>      |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>0,56</b>       | <b>0,56</b>       |



# ANNEXES

## DÉTAILS DES TARIFS PAR COMMUNE

| <b>MOULINET</b>   |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         |                   |                   |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 95,95             | 95,95             |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>114,55</b>     | <b>114,55</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>126,01</b>     | <b>126,01</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,05</b>       | <b>1,05</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>FONTAN</b>   |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         |                   |                   |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 95,05             | 95,05             |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>113,65</b>     | <b>113,65</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>125,01</b>     | <b>125,01</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,04</b>       | <b>1,04</b>       |



# ANNEXES

## DÉTAILS DES TARIFS PAR COMMUNE

| <b>LA BRIGUE</b>  |                |                   |                   |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         |                   |                   |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 87,82             | 87,82             |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>106,42</b>     | <b>106,42</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>117,06</b>     | <b>117,06</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>0,98</b>       | <b>0,98</b>       |
|   |                |                   |                   |
| <b>BREIL SUR ROYA</b>                                     |                |                   |                   |
| <b>Assainissement - Facture 120 m3</b>                    |                | <b>01/01/2021</b> | <b>01/01/2022</b> |
| Part variable Collectivité pour une consommation de 120m3 | €HT/an         |                   |                   |
| Part variable délégataire pour une consommation de 120m3  | €HT/an         |                   |                   |
| Part fixe Collectivité                                    | €HT/an         | 90,75             | 90,75             |
| Part fixe délégataire                                     | €HT/an         |                   |                   |
| Part Redevances AE pour une consommation de 120m3         | €HT/an         | 18,60             | 18,60             |
| <b>Facture 120m3 HT</b>                                   | <b>€HT/an</b>  | <b>109,35</b>     | <b>109,35</b>     |
| Taux de TVA applicable à la facture 120m3                 | %              | 10,00%            | 10,00%            |
| <b>Facture 120m3 TTC</b>                                  | <b>€TTC/an</b> | <b>120,29</b>     | <b>120,29</b>     |
|   |                |                   |                   |
| <b>Prix TTC du m3</b>                                     | <b>€TTC/m3</b> | <b>1,00</b>       | <b>1,00</b>       |